



Projektowane złącze kablowe ZKP
wolnostojące
na działce nr 53
wg. opracowania ENEA Operator

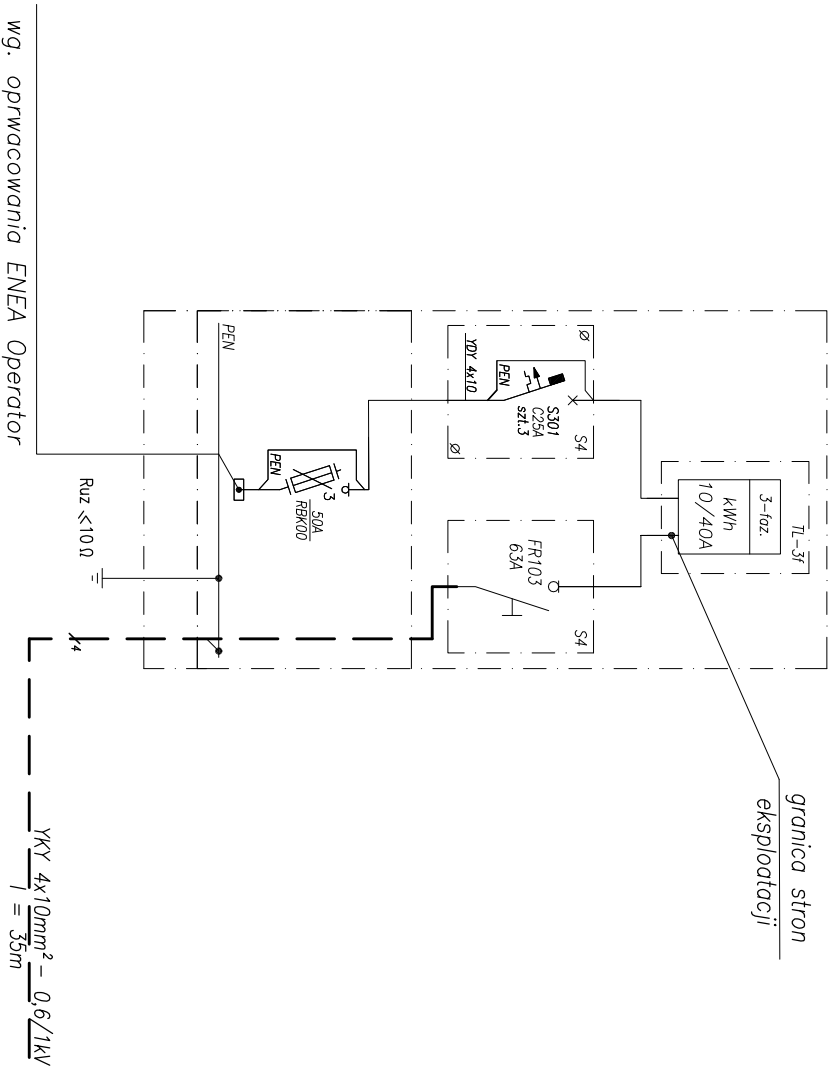

- UWAGI:**
1. Przewody neutralne stosować w izolacji koloru niebieskiego.
 1. Przewody ochronne stosować w izolacji koloru żółto-zielonego.
 3. Prace montażowe mogą wykonywać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.
 4. Wyłącznik nadprądowy 3xS301 G254 w obudowie przystosowanej do plombowania. Do odczytu licznika zapewnić dostęp dla upoważnionych pracowników ENEA Operator Sp z o.o.

Ochrona przeciwpożarzeniowa przez samoczynne wyłączenie zasilania
Układ sieci: TN-C-S

CTRLPLUS ARCHITEKCI		UL. CYRYLA I METODEGO 6/2 71-541 SZCZECIN CTRLPLUS@ARCHITEKCI.PL	
INWESTYCJA	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W		
ADRES	M. SIADŁO GÓRNE Stadło Górne - gmina Kolbaskowo działka nr 53		
INWESTOR	Gmina Kolbaskowo 72-001 Kolbaskowo 106		
BRANŻA	Instalacje Elektryczne		
PROJEKTANT	mgr inż. Jerzy Mizgier upr. nr 52/SZ/76		
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Grzegorz Stasiak upr. bud. nr ZAP/0118/PW/OE/04		
OPRACOWAŁ	mgr inż. Rafał Sikto mgr inż. Krzysztof Rzeszutko		
SCHEMAT STRUKTURALNY ZASILANIA			
DATA	10/2010	SKALA	NR RYS. 2