




Napęd przepustnicy 2ZP1 – AUMA Matic AM01.1/AM02.1

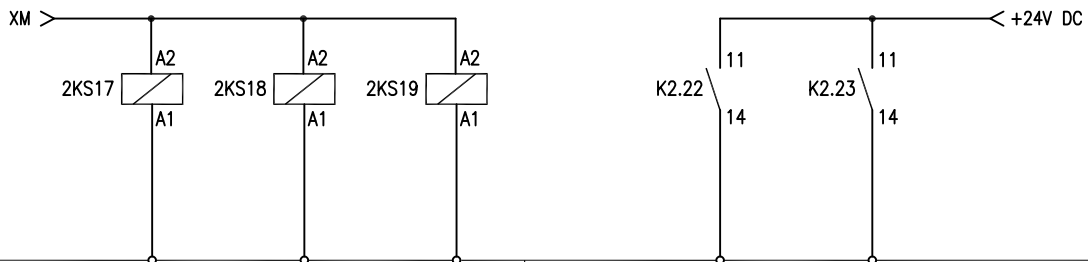

Nr schematu połączeń: MSP 1110KC3-F18E1
KMS TP114/001

2A-ZP1
YKSY 7x1



Zacisk: 22 23 24

Moduł: 2D01

Zacisk: 22 23

Moduł: 2DI2

zamykanie

otwieranie

stop

sterowanie zdalne

awaria

STEROWNIK PLC

OBIEKT

SZAFKA 2GS

Opracował: W.Sompoliński
Sprawdził: mgr inż. A.Błędziński
Nazwisko Podpis

2GIR1 Pomiar położenia
i sterowanie przepustnicą 2ZP1

Zmiana

△ △ △



Obiekt
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW
w PRZECŁAWIU

ET/518/PW/2010

Rysunek 2.16

Arkusz 2/2