


Kontrachent 10358081  
Taryfa CZ1\_1  
Nr licznika 3030011787

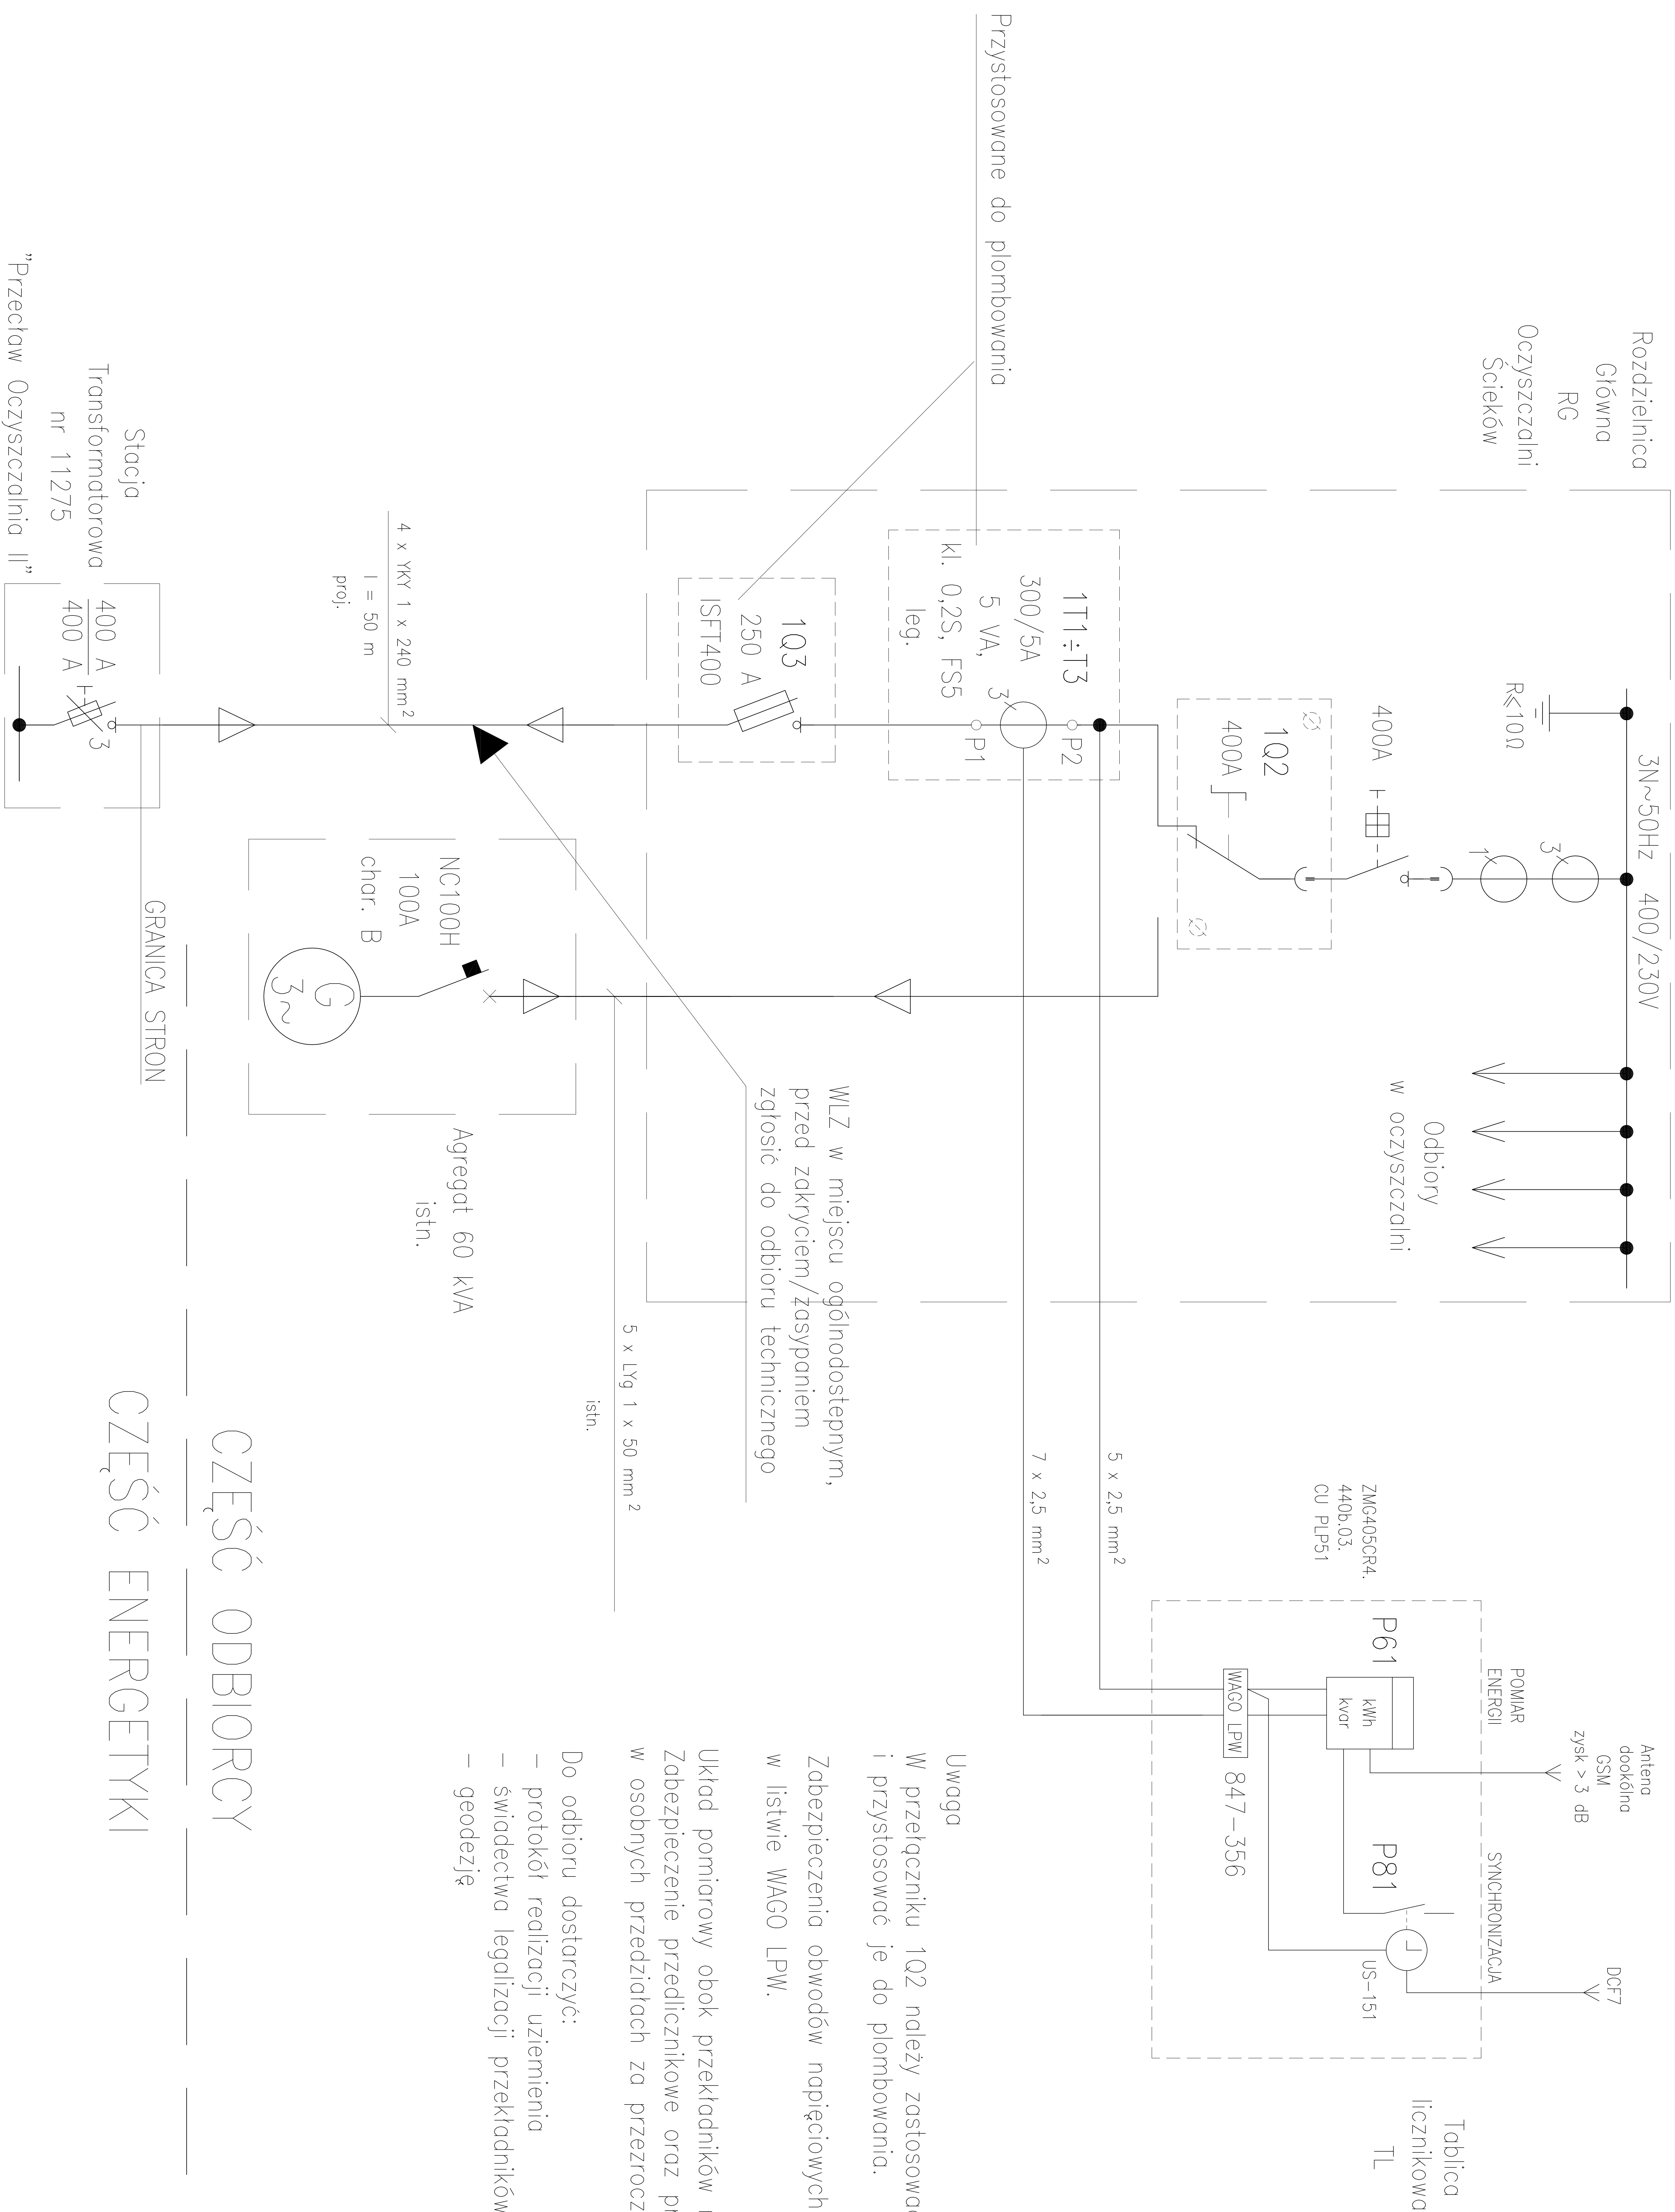

Uwaga  
W przetłuczniku 1Q2 należy zastosować osłony przyłączeń i przystosować je do plombowania.

Zabezpieczenia obwodów napięciowych są umieszczone w listwie WAGO LPW.

Układ pomiarowy obok przekładników na tablicy uchyłnej. Zabezpieczenie przedlicznikowe oraz przekładniki montować w osobnych przedziałach za przezroczystą osłoną (np. plexi)

- Do odbioru dostarczyć:
- protokół realizacji uzienienia
- świadectwa legalizacji przekradników
- geodezję

# CZĘŚĆ ODBIORCY

# CZĘŚĆ ENERGETYKI

[illegible]